

**РОССИЯ**

**ЗАО «Полаир-Недвижимость»**

**ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ  
DW102-Bravo и DW104-Bravo**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**EAC**

Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: ТС № RU Д-РУ.МХ11.В.00089 действительна по 14.12.2021.

Ваши отзывы по работе изделия просим направлять по адресу:  
119334, Россия, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.37, корпус 1  
ООО «Торговый дом Полаир»  
(495) 937-64-07  
kachestvo@ polair.com  
<http://www.polair.com>

Производственная база: ЗАО «Полаир-Недвижимость»  
123022, Россия, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 41  
425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1  
тел./факс (83631) 5-83-00 ÷ 5-83-09 / (83631) 5-83-11

## СОДЕРЖАНИЕ

|   | Стр. |
|---|------|
| Введение  |      |
| 1. Общие сведения   |      |
| 1.1. Назначение изделия   | 4    |
| 1.2. Технические характеристики   | 4    |
| 1.3. Устройство и работа изделия  | 4    |
| 2. Паспортные данные  |      |
| 2.1. Комплектность поставки   | 6    |
| 2.2. Свидетельство о приемке  | 6    |
| 2.3. Гарантийные обязательства  | 7    |
| 3. Использование по назначению  |      |
| 3.1. Общие указания   | 8    |
| 3.2. Меры безопасности  | 8    |
| 3.3. Установка изделия  | 8    |
| 3.4. Порядок работы   | 9    |
| 3.5. Возможные неисправности и способы их устранения                            | 9    |
| 3.6. Правила хранения   | 9    |
| 3.7. Транспортирование  | 9    |
| 3.8. Рекомендации по удалению и утилизации отходов<br>и защите окружающей среды | 10   |
| 4. Техническое обслуживание   |      |
| 4.1. Общие указания   | 11   |
| 5. Приложения   |      |
| 5.1. Приложение А. Акт пуска в эксплуатацию (образец)                           | 13   |
| 5.2. Приложение Б. Акт технического состояния (образец)                         | 15   |
| 5.3. Приложение С. Описание процесса программирования<br>(вкладывается)         |      |

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее "Руководство по эксплуатации" предназначено для ознакомления с устройством, правилами установки и эксплуатации шкафа холодильного.

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание шкафа имеют право производить сервисные центры организаций Поставщиков или Продавцов торгового холодильного оборудования POLAIR или другие предприятия, осуществляющие техническое обслуживание оборудования по поручению производителя.

Настоящее руководство включает в себя паспортные данные.

**Внимание!** Перед пуском изделия в работу следует внимательно ознакомиться с настоящим «Руководством по эксплуатации».

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы холодильные DW серии Bravo (далее шкафы) предназначены для охлаждения и кратковременного хранения вина и напитков. Шкаф может быть использован в кафе, в барах.

Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от плюс 12°C до плюс 32°C и относительной влажности не более 80%.

### 1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики приведены в таблице 1.

**Таблица 1.** Технические характеристики шкафов DW102-Bravo и DW104-Bravo.

| Марка шкафа | Объем, м <sup>3</sup> |          | Температура полезного объема, °C | Номинальный ток, А | Потребляемая мощность, кВт | Расход эл. энергии за сутки, кВт/ч, не более | Габаритные размеры, мм, без учета выступающих частей |        |        | Масса, нетто/брутто кг | Количество полок | Нагрузка на полку не более, кг |
|-------------|-----------------------|----------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|--|--------|--------|------------------------|------------------|--------------------------------|
|             | внутренний            | полезный |                                  |                    |                            |  | глубина  | ширина | высота |                        |                  |                                |
| DW102-Bravo | 0,2                   | 0,19     | +4...+18                         | 1,0                | 0,12                       | 1,8  | 600  | 606    | 980    | 58/65                  | 3                | 50                             |
| DW104-Bravo | 0,4                   | 0,39     |                                  | 1,3                | 0,17                       | 1,7  | 600  | 606    | 1720   | 82/102                 | 5                |                                |

Примечания:

1. Тип применяемого хладагента R134a и его количество указывается в табличке технических данных, находящейся внутри шкафа на правой боковой стенке.
2. Система электропитания: 1/N/PE 230V 50 Гц. Допустимое отклонение напряжения от номинального значения от плюс 10% до минус 15%.

### 1.3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Холодильный шкаф состоит из корпуса и холодильной машины, расположенной в нижней задней части шкафа. Над дверью шкафа расположена фронтальная панель, на которой установлены клавишный выключатель со световым индикатором для отключения шкафа от источника электропитания и контроллер, который управляет работой холодильной машины.

Внешний вид шкафов DW102-Bravo и DW104-Bravo представлен на рис.1 и 2.

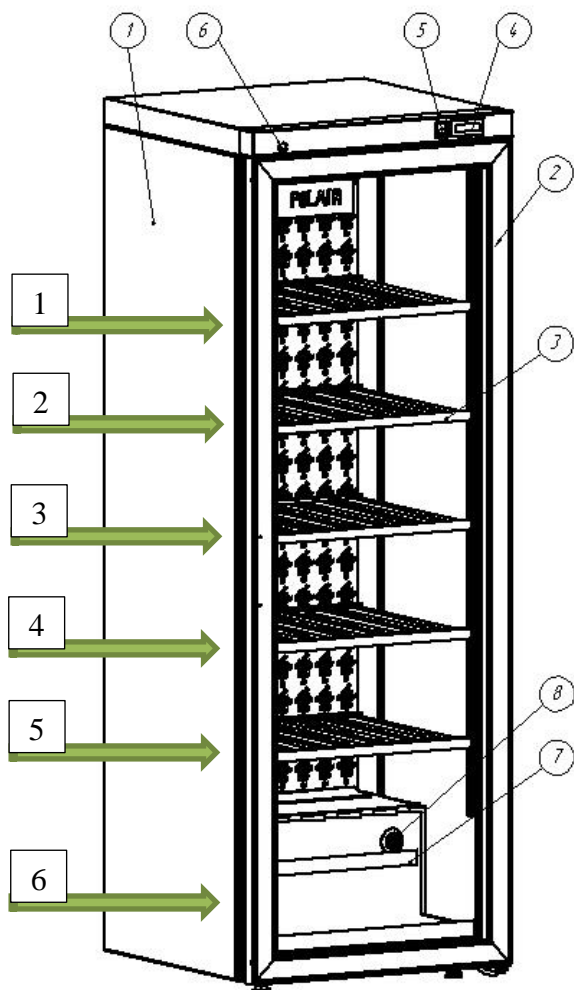


Рис.1. Внешний вид шкафа DW104-Bravo.

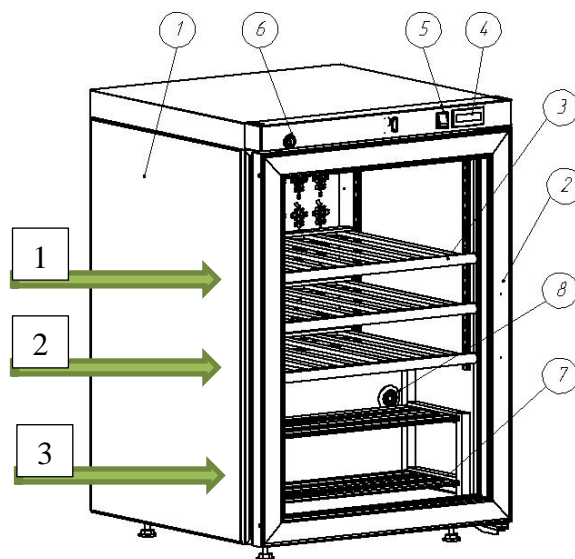


Рис.2. Внешний вид шкафа DW102-Bravo.

1 - корпус шкафа; 2 – дверь; 3 – полка; 4 – контроллер; 5 – кнопка включения / выключения шкафа; 6 – замок механический; 7 – полка нижняя; 8 – угольный фильтр.

### Температура вина

Температура в шкафу хранения зависит от температуры окружающей среды, установочной температуры контроллера и количества вина в холодильнике.

Обозначение зоны в шкафу приведено на рис.1 и 2.

| Обозначение зоны DW104 | Уставка контроллера<br>(температура окружающей среды +25°C) |       |       |       |      |
|------------------------|---|-------|-------|-------|------|
|                        | 8   | 6     | 4     | 2     | 1    |
| 1 зона                 | 12-14   | 12-14 | 12-14 | 10-12 | 8-10 |
| 2 зона                 | 10-12   | 10-12 | 9-11  | 8-10  | 6-8  |
| 3 зона                 | 8-10  | 8-10  | 8-10  | 6-8   | 4-6  |
| 4 зона                 | 8-10  | 8-10  | 8-8   | 4-6   | 4-6  |
| 5 зона                 | 8-10  | 8-10  | 4-6   | 2-4   | 2-4  |
| 6 зона                 | 8-8   | 6-8   | 4-6   | 2-4   | 1-3  |

| Обозначение зоны DW102 | Уставка контроллера<br>(температура окружающей среды +25°C) |       |       |
|------------------------|---|-------|-------|
|                        | 6   | 4     | 1     |
| 1 зона                 | 12-14   | 12-14 | 12-14 |
| 2 зона                 | 8-10  | 8-10  | 8-10  |
| 3 зона                 | 8-8   | 4-6   | 1-3   |

## 2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

### 2.1. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки приведена в табл. 2.

**Таблица 2.** Комплектность поставки.

| Наименование                | Количество |       |
|-----------------------------|------------|-------|
|                             | DW102      | DW104 |
| Шкаф холодильный            | 1          | 1     |
| Руководство по эксплуатации | 1          | 1     |
| Кронштейн полки             | 12         | 20    |
| Полка                       | 3          | 5     |
| Комплект ручки              | -          | 1     |
| Полка нижняя                | 1          | 1     |

### 2.2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф холодильный типа \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_

соответствует техническим условиям ТУ 107-2007 ИТВН 695112.000 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

### **2.3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие холодильного шкафа требованиям технических условий ТУ 107- 2007 ИТВН 695112.000 "Шкафы холодильные. Технические условия" при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в "Руководстве по эксплуатации".

Гарантийный срок эксплуатации холодильного шкафа - 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения холодильного шкафа - 6 месяцев со дня изготовления.

Полный средний срок службы изделия при соблюдении правил установки и эксплуатации, не менее - 12 лет.

Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- руководства по эксплуатации;
- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении А);
- акта технического состояния (образец в Приложении Б);
- акта выполненных работ о проведении технического обслуживания оборудования, в сроки обозначенные в настоящей инструкции, выданного специализированной организацией, уполномоченной поставщиком (продавцом) или производителем оборудования.

Отсутствие выше указанных документов свидетельствует о несоблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в "Руководстве по эксплуатации".

Гарантийные обязательства предоставляются уполномоченной организацией (Поставщиком или Продавцом) и их сервисными центрами.

В случае если уполномоченная организация (Поставщик или Продавец), уклоняется от исполнения обязательств по гарантийному ремонту, Вы можете обратиться за информационной поддержкой в единую сервисную службу компании ОАО «Полаир»:

Тел: (495) 937-64-07

e-mail: [service@polair.com](mailto:service@polair.com)

#### ***Гарантийные обязательства не предоставляются в случае:***

- не выполнения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и мер безопасности, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации;
- выполнения пуско-наладочных работ, периодического технического обслуживания изделия организацией, не имеющей соответствующего разрешения на выполнение этих работ;
- конструктивного изменения изделия (установки или замены деталей либо установки дополнительных деталей, которые не являются произведёнными или одобренными ОАО «Полаир») без письменного согласования с заводом-изготовителем.
- удаления, неразборчивости или изменения заводского номера изделия;
- возникновения дефекта в результате воздействия внешних сил и по не зависящим от производителя причинам, таким как:
  - отклонение от стандартных параметров электросети (отклонение частоты тока от номинальной – более 0,5%, выход напряжения за пределы диапазона 220В + 10%, - 15%);
  - стихийные бедствия, пожар, попадание в рабочие агрегаты и приборы посторонних предметов, жидкостей, животных или насекомых;
  - механических повреждений корпуса, стеклопакетов дверей, пластиковых деталей светового рекламного блока и регулировочных ножек.

Гарантийные обязательства не распространяются на работы по установке, регулировке и техническому обслуживанию оговоренные в настоящем «Руководстве по эксплуатации».

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию или технологию изготовления необходимые изменения, которые при этом не влекут за собой обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

Данные гарантийные обязательства не ограничивают определённые законом права потребителей.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием и приобретением запасных частей просьба обращаться в уполномоченные организации (к Поставщикам или Продавцам) и их сервисные центры.

Информацию с Вашими замечаниями или предложениями по работе торгового холодильного оборудования POLAIR Вы можете направить производителю по адресу:

123022, г.Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41 офис АО «Полаир»  
тел. (495) 937-64-07, [kachestvo@polair.com](mailto:kachestvo@polair.com), <http://www.polair.com>.

### 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

#### 3.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В руководстве по эксплуатации излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания шкафа в период его прямого использования.

Продолжительность срока службы шкафа и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации.

#### 3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие должно удовлетворять требованиям безопасности согласно «Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/ 2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Решение № 768 от 16.08.2011 комиссии Таможенного Союза), Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/ 2011 «О безопасности машин и оборудования» (Решение № 823 от 18.10.2011 комиссии Таможенного Союза), Технического Регламента ТР ТС 020/ 2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (Решение № 789 от 09.12.2011 комиссии Таможенного Союза), а также ГОСТ 23833, ГОСТ ИЕС 60335-2-24-2012.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к I классу защиты по ГОСТ МЭК 60335-1-2008.

Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками – IP20 по ГОСТ 14254.

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием, запрещается хранить внутри изделия взрывоопасные вещества и предметы, такие как аэрозольные баллоны с воспламеняющими смесями.

**ВНИМАНИЕ!** Изделие должно быть подключено к питающей сети через автоматический выключатель комбинированной защиты с током расцепления  $I_p=4A$  и дифференциальное токовое реле  $I_n=16A$ ,  $I_d=30mA$  Сетевая вилка шкафа должна быть подключена к розетке, имеющей контакт заземления. Запрещается подключение шкафа через удлинители, не имеющие заземляющего провода, или если сечение проводов удлинителя менее 1 кв. мм.

**ВНИМАНИЕ!** При повреждении шнур питания, а также светильник может быть заменен только сервисной (ремонтной) службой или аналогичным квалифицированным лицом.

При несоблюдении указанных требований предприятие-изготовитель ответственности за электробезопасность не несет.

Если появятся какие-либо признаки ненормальной работы холодильной машины или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить шкаф от сети, вынув шнур питания из розетки и вызвать механика.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ ШКАФ, ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКУ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ.**

**ВНИМАНИЕ!** Демонтаж и разгерметизацию элементов холодильной системы следует производить только после слива хладагента в специальную емкость, не допуская его утечки в атмосферу.

#### 3.3. УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Освободить изделие от упаковки, снять с поддона, проверить комплектность поставки. Выровнять изделие с помощью регулируемых ножек.

**ВНИМАНИЕ!** Для автоматического закрывания двери изделия, открытой на угол не более  $80^\circ$ , необходимо установить холодильный шкаф с наклоном  $5-7^\circ$  от вертикали в сторону задней стенки с помощью регулировки высоты ножек.

Для нормальной работы шкафа необходимо:

- установить шкаф на место эксплуатации в вентилируемом помещении на расстоянии от источников тепла не менее 1,5 м;



- обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в нижней части шкафа, где расположен компрессорный блок;
- расстояние от стены до задней стенки шкафа должно быть не менее 50 мм;
- максимальная температура окружающего воздуха должна быть не выше 32 °С;
- осторожно удалить защитную пленку с внешней и внутренней поверхностей шкафа, вымыть их теплой водой с нейтральным моющим средством, ополоснуть и просушить.

### **3.4. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

**ВНИМАНИЕ!** *Перед включением шкаф после транспортирования или хранения при отрицательных температурах необходимо выдержать при температуре не ниже 12 °С в течение 24 ч.*

Вставить вилку сетевого кабеля в розетку и включить автоматический выключатель на электрощите. Установить клавишный выключатель «Сеть» на щитке управления шкафа в положения «1». При этом должна высветиться индикаторная лампа выключателя и мигать светящиеся знаки на дисплее контроллера. Через 5 сек на дисплее должно высветиться цифровое значение текущей температуры во внутреннем объеме шкафа. Необходимую температуру во внутреннем объеме потребитель может установить путем задания ее на дисплее контроллера (описание процесса см. в Приложение С). Остальные параметры контроллера установлены на заводе-изготовителе. Для их изменения необходимо вызвать мастера по эксплуатации и ремонту холодильного оборудования.

Дайте шкафу проработать пустым не менее 30 мин и проверьте понижение температуры во внутреннем объеме.

Для нормальной работы шкафа и поддержания во внутреннем объеме заданной температуры необходимо:

- использовать в шкафу только полки-решетки, входящие в комплект поставки;
- шкаф загружать продуктами, охлажденными до этой температуры;
- при загрузке и выгрузке продуктов двери шкафа открывать на минимально короткое время;
- линию загрузки полок шкафа продуктами ограничивать площадью полок, расстояние между продуктами и вышестоящей полкой должно быть не менее 50 мм, а расстояние между продуктами на верхней полке и потолком корпуса шкафа не менее 100 мм;
- укладывать продукты с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха во внутреннем объеме.

Основным признаком нормальной работы холодильного шкафа является циклическая работа холодильной машины.

### **3.5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

При возникновении неисправностей необходимо вызвать механика из уполномоченной поставщиком (продавцом) оборудования специализированной сервисной организации.

Возможные неисправности и способы их устранения представлены в табл.3.

**ВНИМАНИЕ!** Все проводимые замены производить только после отключения шкафа от сети питания, вынув шнур питания из розетки.

При повреждении шнура питания его необходимо заменить на шнур ПВС-ВП 3х1,0, с залитой вилкой или аналогичный.

### **3.6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

Изделие должно храниться в упакованном виде по условиям воздействия на него климатических факторов по группе 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже минус 35°С.

Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев.

### **3.7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Упакованный шкаф допускается транспортировать всеми видами транспорта за исключением воздушного. При транспортировании должны быть обеспечены:

- защита от механических повреждений;

- расстановка и крепление упакованного ящика в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и исключать возможность смещения при транспортировании.

**КАНТОВАТЬ ШКАФ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  
ПЕРЕМЕЩАТЬ ШКАФ ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!**

### **3.8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окружающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию.

Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.

При подготовке и отправке шкафа на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части шкафа по материалам, из которых они изготовлены.

**Таблица 3.** Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

| Вид неисправности, Внешнее проявление и Дополнительные признаки  | Вероятная причина   | Способы устранения  |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 1. Холодильный шкаф не работает  | Поврежден сетевой кабель  | Проверить состояние сетевого кабеля и при необходимости отремонтировать. Проверить состояние клеммных соединений выключателя и при необходимости затянуть винты на клеммах  |
| 2. Холодильный шкаф работает долго или непрерывно. Во внутреннем объеме не поддерживается устойчиво заданная температура | Частая загрузка шкафа теплыми продуктами<br><br>Слишком частое открывание дверей<br>Нарушена герметичность шкафа  | Избегать загрузки шкафа горячими и теплыми продуктами. Уменьшить грузооборот продуктов<br>Уменьшить частоту открывания дверей<br>Проверить уплотнение дверей, в случае необходимости исправить  |
| 3. Холодильный шкаф работает короткими циклами.<br><br>В шкафу не поддерживается устойчиво заданная температура          | Шкаф слишком плотно загружен продуктами<br><br>Слишком высокая температура окружающей среды<br><br>Нарушена циркуляция воздуха в вентиляторе конденсатора из-за малого расстояния между задней стенкой шкафа и стеной помещения | При загрузке обеспечивать свободный поток воздуха между полками с продуктами<br><br>Шкаф эксплуатировать при температуре окружающей среды не выше +32 °С<br><br>Проверить уплотнение. Проверить доступ воздуха в вентилятор. Обеспечивать зазор между задней стенкой шкафа и стеной помещения не менее 5 см |

## **4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Для оборудования установлены два вида обслуживания: ежедневное в процессе эксплуатации и периодическое техническое обслуживание, которое выполняется

специализированной организацией, уполномоченной поставщиком (продавцом) оборудования.

Ежедневное обслуживание оборудования включает в себя контроль:

- температуры во внутреннем объеме;
- правильной загрузки продуктами (см. раздел 3.4.);
- автоматического закрывания двери;
- плотности прилегания магнитного уплотнителя двери;
- системы слива конденсата (отсутствие воды внутри шкафа).

Во время эксплуатации шкаф необходимо содержать в чистоте. При санитарной обработке избегать применения абразивных и коррозионных моющих средств.

***ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКОЙ ШКАФ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ, ВЫНУВ ШНУР ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ И УДАЛИТЬ ПРОДУКТЫ ИЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА***

Периодическое техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года.

Периодическое техническое обслуживание предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 3 месяца независимо от технического состояния шкафа в момент начала технического обслуживания.

Перечень работ по периодическому техническому обслуживанию:

- проверка правильности размещения и установки шкафа;
- очистка узлов от загрязнений, чистка конденсатора (при необходимости);
- проверка самозакрывающегося механизма двери;
- проверка надежности крепления деталей и узлов, подтяжка всех крепежных элементов;
- проверка герметичности паяных соединений трубопроводов;
- проверка надежности электрических соединений, подтяжка контактов на винтовых соединениях;
- проверка напряжения питающей сети, наличие и состояние заземления, целостности изоляции проводов и кабеля питания;
- проверка целостности цепей заземления шкафа – сопротивление между клеммой заземления вилки кабеля питания и любой доступной металлической частью шкафа не должно превышать 0,1 Ома;
  - проверка охлаждения внутреннего объема;
  - проверка циклической работы холодильной системы, вращения вентилятора конденсатора, отсутствия снеговой «шубы» на ребрах испарителя;
  - проверка программы контроллера и перенастройка параметров (при необходимости).

**При невыполнении регламентированного технического обслуживания гарантийные обязательства не предоставляются!**

**По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться в уполномоченные организации (к Поставщику или Продавцу) и их сервисные центры**



Приложение А.  
(образец)

АКТ ПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

владельцем холодильного шкафа \_\_\_\_\_  
(наименование и адрес организации,

должность, фамилия, имя, отчество)  
и представителем фирменного центра по техническому сервису

(наименование)

(должность, фамилия, имя, отчество)

в том, что шкаф холодильный марки \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_  
с компрессором \_\_\_\_\_,  
изготовленный \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.,  
пущен в эксплуатацию " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г. электромехаником

(наименование организации,

фамилия, имя, отчество)  
удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного  
оборудования N \_\_\_\_\_, выданное " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

(наименование организации)

Шкаф принят на обслуживание механиком

(наименование организации,

фамилия, имя, отчество)  
удостоверение на право монтажа и обслуживания торгового холодильного  
оборудования N \_\_\_\_\_, выданное " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

(наименование организации)

Владелец

(подпись) Ф.И.О.

Представитель центра

(подпись) Ф.И.О.

М.П.



Приложение Б  
(Образец)

Город (место) приемки изделия \_\_\_\_\_

Наименование получателя (организация, предприятие) изделия \_\_\_\_\_

Его адрес и отгрузочные реквизиты \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ**

Настоящий акт составлен \_\_\_\_\_  
(представитель получателя, фамилия, должность)

с участием представителей \_\_\_\_\_  
(фамилия и должность представителя предприятия-изготовителя)

или представителя заинтересованной организации, дата и номер документа о полномочиях представителей на участие в проверке)

(Телеграмма о вызове представителя предприятия-изготовителя направлена за N \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.)

в том, что при проверке изделия \_\_\_\_\_  
(наименование изделия)

производства \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия-изготовителя и его адрес)

заводской номер изделия \_\_\_\_\_ выявлено следующее:

1. Условия хранения изделия на складе получателя:

\_\_\_\_\_ (указать, в каких условиях хранятся изделия)

2. Состояние тары и упаковки

\_\_\_\_\_ (указать состояние наружной маркировки, дату вскрытия тары, количество недостающих составных частей, их стоимость, недостатки тары и упаковки)

3. Изделие установлено

\_\_\_\_\_ (указать, в каких условиях установлено изделие)

4. Монтаж изделия \_\_\_\_\_  
(указать, кто и когда произвел монтаж, качество монтажа)

5. Состояние изделия и его комплекта поставки

\_\_\_\_\_ (указать техническое состояние изделия, электрооборудования, состояние их защиты и др., заводские номера, дату изготовления)

6. Перечень отклонений (дефектов):

7. Для восстановления изделия необходимо:

Акт составлен " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подписи:

(Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке качества и комплектации изделия)

М.П.

